

检测时间	检测项目及点位		检测频次及结果				
			1	2	3	4	最大值
2020.09.29	氨 (mg/m ³)	上风向 O1	0.013	0.014	0.008	0.008	0.713
		下风向 O2	0.694	0.469	0.529	0.564	
		下风向 O3	0.652	0.697	0.713	0.532	
		下风向 O4	0.439	0.404	0.437	0.411	
	硫化氢 (mg/m ³)	上风向 O1	0.002	0.004	0.003	0.004	0.011
		下风向 O2	0.006	0.009	0.010	0.007	
		下风向 O3	0.011	0.007	0.011	0.010	
		下风向 O4	0.009	0.010	0.007	0.008	
	臭气浓度 (无量纲)	上风向 O1	<10	<10	<10	<10	16
		下风向 O2	16	13	15	16	
		下风向 O3	13	14	14	<10	
		下风向 O4	14	11	15	15	
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	生产车间 外下风向 1m	1.33	1.24	1.30	1.19	1.33

(三) 噪声检测结果

检测时间		检测点位	检测结果 dB(A)
2020.09.28	昼间	厂界东	57
		厂界南	58
		厂界西	59
		厂界北	59
	夜间	厂界东	49
		厂界南	46
		厂界西	47
		厂界北	47

No. KOB59D24384906Za

第 17 页, 共 22 页

检测时间		检测点位	检测结果 dB(A)
2020.09.29	昼间	厂界东	58
		厂界南	58
		厂界西	58
		厂界北	58
	夜间	厂界东	48
		厂界南	48
		厂界西	46
		厂界北	47

(四) 废水检测结果

检测项目	单位	检测点位及时间/样品编号/检测结果			
		厂区污水处理设施进口 (2020.09.28)			
		D26307906 第一次	D26308906 第二次	D26309906 第三次	D26310906 第四次
pH	无量纲	2.20	2.23	2.23	2.24
化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	1.89×10 ⁴	1.91×10 ⁴	1.93×10 ⁴	186×10 ⁴
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	6.78×10 ³	6.88×10 ³	6.92×10 ³	6.69×10 ³
氨氮 (以 N 计)	mg/L	31.8	33.0	33.9	34.6
悬浮物	mg/L	766	575	599	687
总磷 (以 P 计)	mg/L	112	120	115	121
石油类	mg/L	93.4	90.9	92.8	98.1
总氮 (以 N 计)	mg/L	394	440	373	420
锌	mg/L	0.577	0.575	0.576	0.648
#总有机碳	mg/L	3.97×10 ³	3.87×10 ³	3.84×10 ³	3.82×10 ³
#可吸附有机卤素 (AOX) (以 Cl 计)/可吸附有机卤 化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注: 1、“ND”表示未检出 2、#表示为分包项目, 分包项目不在本公司资质范围内 承担分包单位: 谱尼测试集团股份有限公司 (资质认定证书编号 160000343608)					


检测项目	单位	检测点位及时间/样品编号/检测结果			
		总排口（2020.09.28）			
		D26311906 第一次	D26312906 第二次	D26313906 第三次	D26314906 第四次
pH	无量纲	7.45	7.47	7.45	7.45
化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	171	173	170	172
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	56.4	58.0	55.7	56.9
氨氮（以 N 计）	mg/L	1.10	0.76	0.83	0.86
悬浮物	mg/L	16	18	16	19
总磷（以 P 计）	mg/L	0.15	0.12	0.12	0.14
石油类	mg/L	0.17	0.17	0.16	0.12
总氮（以 N 计）	mg/L	15.1	12.7	12.9	12.1
锌	mg/L	0.016	0.073	0.056	0.022
#总有机碳	mg/L	18.6	24.2	21.5	23.5
#可吸附有机卤素 (AOX)（以 Cl 计）/可吸附有机卤 化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注：1、“ND”表示未检出 2、#表示为分包项目，分包项目不在本公司资质范围内 承担分包单位：谱尼测试集团股份有限公司（资质认定证书编号 160000343608）					

检测项目	单位	检测点位及时间/样品编号/检测结果			
		厂区污水处理设施进口 (2020.09.29)			
		D26317906 第一次	D26318906 第二次	D26319906 第三次	D26320906 第四次
pH	无量纲	7.70	7.68	7.85	7.72
化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	8.62×10 ³	8.81×10 ³	8.72×10 ³	8.68×10 ³
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	3.20×10 ³	3.31×10 ³	3.26×10 ³	3.22×10 ³
氨氮 (以 N 计)	mg/L	49.1	53.0	52.5	51.8
悬浮物	mg/L	248	286	351	320
总磷 (以 P 计)	mg/L	11.4	11.0	11.5	14.8
石油类	mg/L	59.0	58.0	60.9	54.0
总氮 (以 N 计)	mg/L	368	354	321	333
锌	mg/L	0.070	0.064	0.226	0.468
#总有机碳	mg/L	1.78×10 ³	2.70×10 ³	1.70×10 ³	1.74×10 ³
#可吸附有机卤素 (AOX) (以 Cl 计)/可吸附有机卤 化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注: 1、“ND”表示未检出 2、#表示为分包项目, 分包项目不在本公司资质范围内 承担分包单位: 谱尼测试集团股份有限公司 (资质认定证书编号 160000343608)					


检测项目	单位	检测点位及时间/样品编号/检测结果			
		总排口（2020.09.29）			
		D26321906 第一次	D26322906 第二次	D26323906 第三次	D26324906 第四次
pH	无量纲	7.51	748	7.50	7.49
化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	162	177	155	171
五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	53.8	58.7	53.0	56.1
氨氮（以 N 计）	mg/L	0.97	1.00	0.72	0.79
悬浮物	mg/L	30	32	26	28
总磷（以 P 计）	mg/L	0.16	0.24	0.29	0.22
石油类	mg/L	0.27	0.23	0.19	0.29
总氮（以 N 计）	mg/L	11.2	10.1	10.6	10.7
锌	mg/L	0.010	ND	0.044	0.016
#总有机碳	mg/L	18.6	18.8	22.4	22.1
#可吸附有机卤素 (AOX)（以 Cl 计）/可吸附有机卤 化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注：1、“ND”表示未检出 2、#表示为分包项目，分包项目不在本公司资质范围内 承担分包单位：谱尼测试集团股份有限公司（资质认定证书编号 160000343608）					

检测点位示意图


无组织图 1:

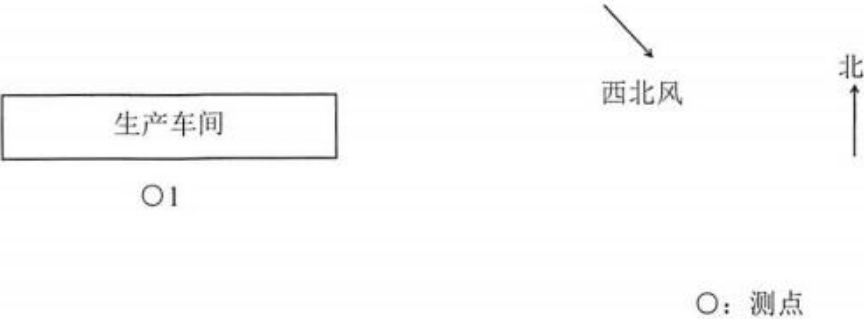

无组织图 2:

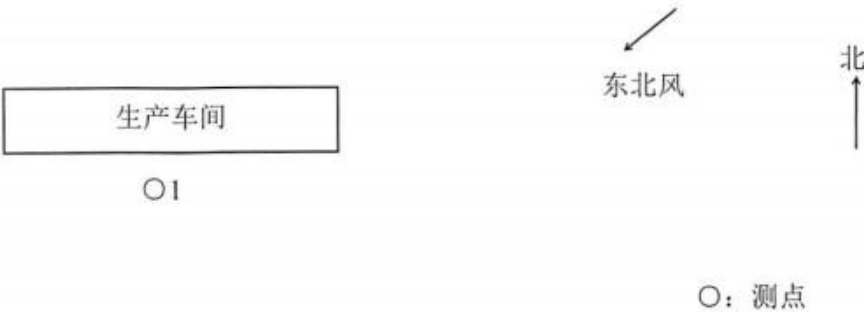


无组织图 3:

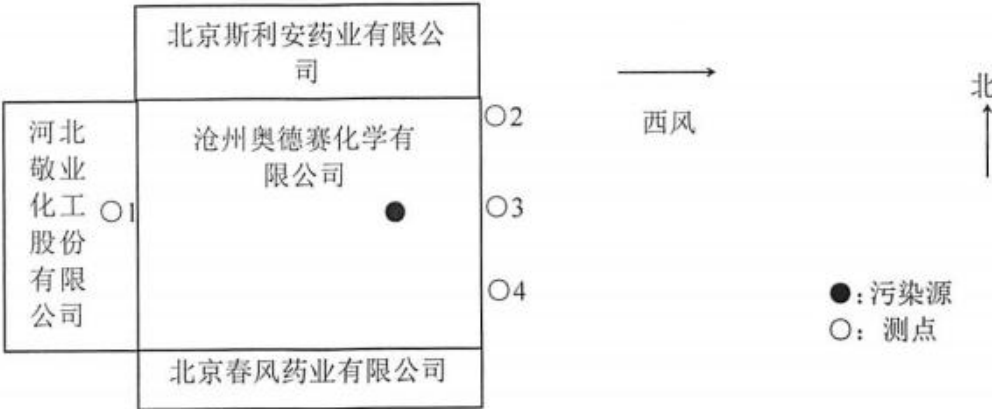


No. KOBJF59D24384906Za

第 22 页，共 22 页

无组织图 4:

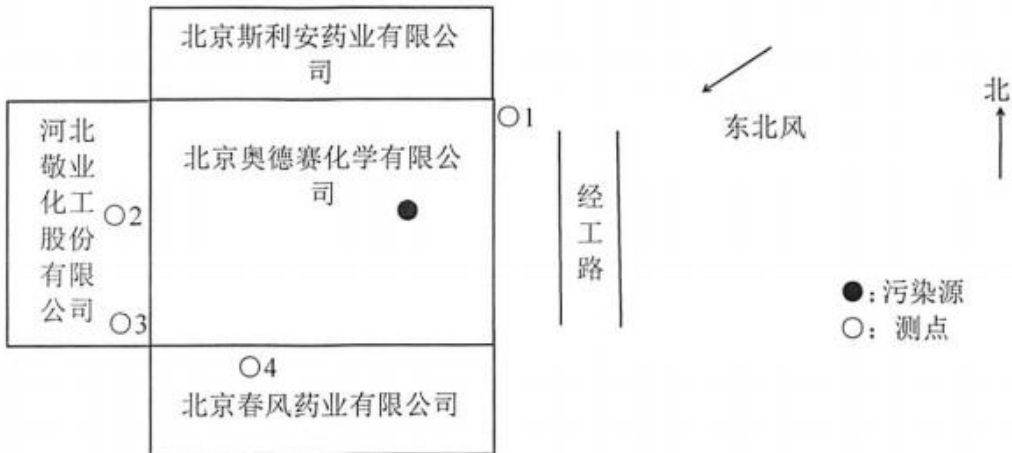

噪声图:

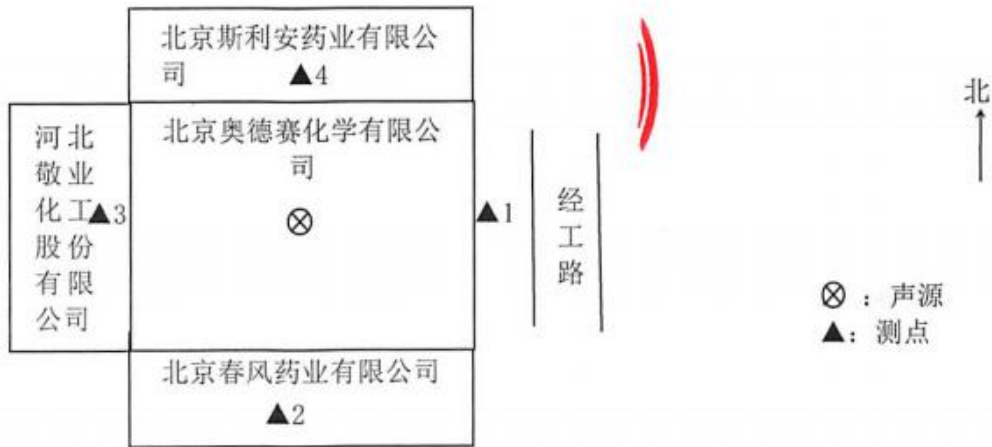

五、检测质量控制情况

1、废气检测

检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对采样器进行现场检漏，采样和分析过程严格按照国家标准进行。

2、噪声检测

按《环境监测技术规范》有关要求，声级计测量前后均进行了校准且校准合格时检测数据方有效。

3、检测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持有上岗证书，所有检测仪器经检定/校准机构检定/校准合格并在有效期内。

4、所有检测人员均经过上岗培训和人员能力确认，并持证上岗。

5、检测报告严格执行三级审核制度。

—————以下空白—————

